


Element K2 do dźwigara kratowego wyk. 1x

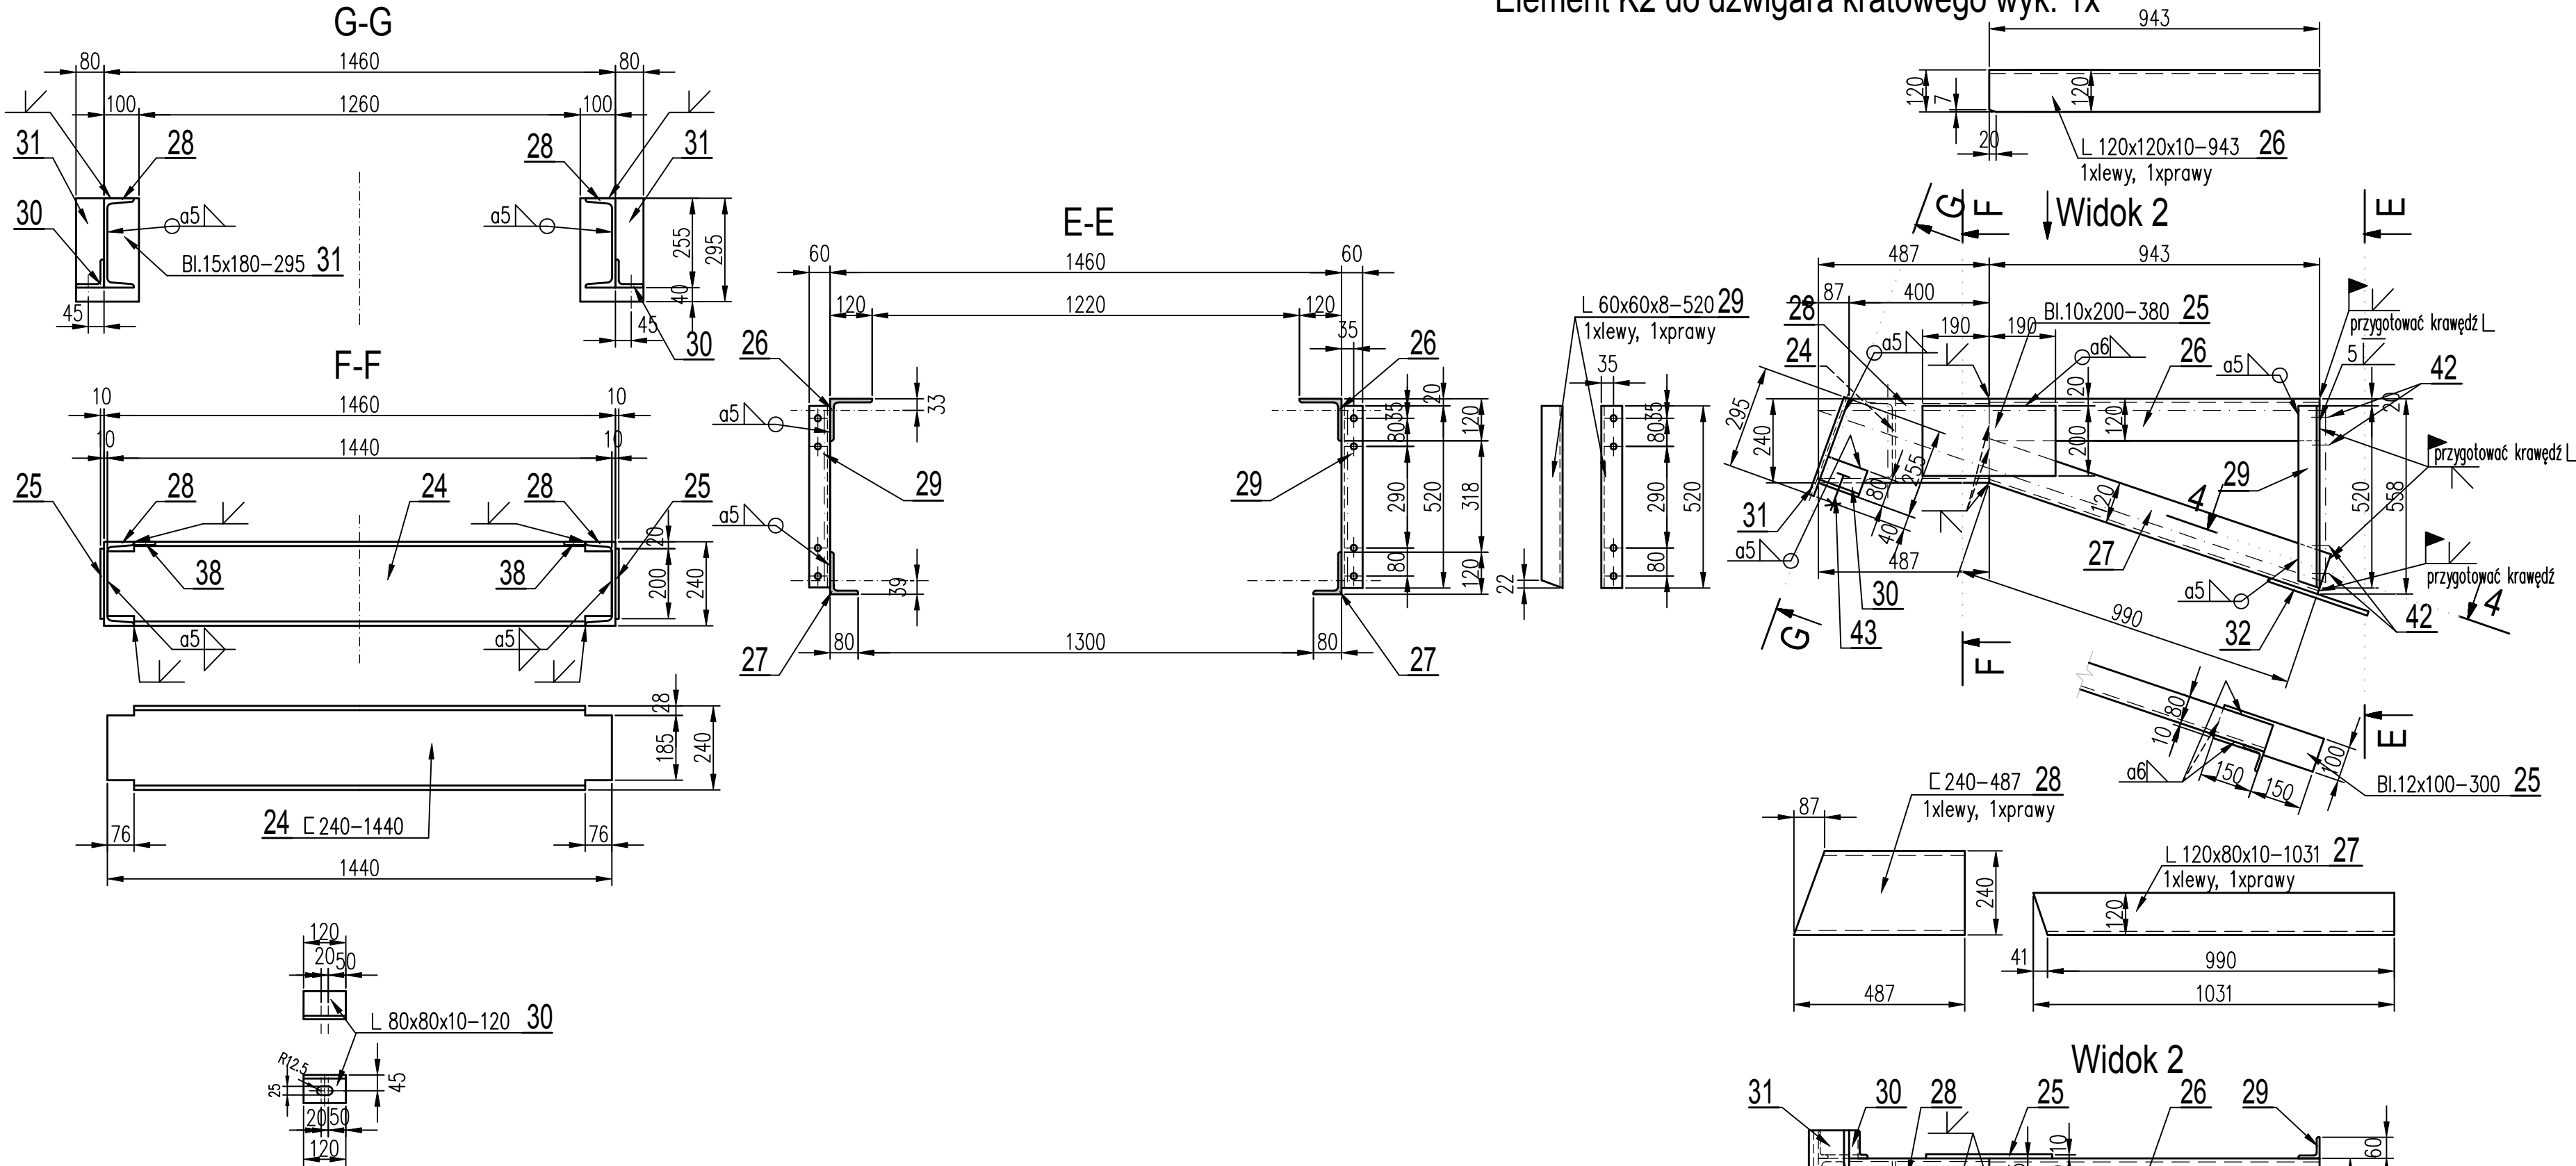

Uwagi:

1. Element K2 pasować na warsztacie z dźwigarem kratowym K1.
2. Wszystkie połączenia spawane wykonać jako szczelne.

Inwestor WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego Ziętka 11				Stadium Projekt wykonawczy		Branża Konstrukcyjno-budowlana	
Lokalizacja działka nr: 1574/4; arkusz nr 1 Bobrek KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76				Zadanie Naprawa mostu przenośnikowego odstawy węgla ze zwałów Ruch Bobrek			
	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwa			
Projektował	W. Piecuch		02.2021	Element K2 dźwigara kratowego			
Opracował							
Sprawdził	J. Raczyński		02.2021	Nr wykazu	PW-04-W	Masa wg wykazu	Podziałka 1:15
Biuro projektowe Biuro Inżynierskie Władysław Piecuch 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Norweska 16				Nr rysunku PW-04		Format A2	