

Data: 20.08.2015 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

PZPZ/DS/ 303 /2015

**Dotyczy:** odpowiedzi na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: „Dostawa i wymiana dwóch baterii akumulatorów zasilających urządzenia centrali telefonicznej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek”. (nr sprawy PRZZ/0096)

Działając zgodnie z § 22 Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek, Zamawiający przesyła wyjaśnienia do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie:**

Jakie jest napięcie znamionowe baterii akumulatorów ? ( ile ogniw znajduje się w każdej z baterii ) ?

**Odpowiedź:**

Napięcie znamionowe baterii akumulatorów 48V (24 ogniwa).

**Pytanie:**

Jaki jest symbol używanych obecnie przez Zamawiającego ogniw ? lub jakie są ich wymiary ?

**Odpowiedź:**

Obecnie są używane ogniwa typu SVTX450, wymiary wys x szer x gł. 260 x 190 x 200 mm.

**Pytanie:**

O jakie napięcie prądu w stringu bateryjnym chodzi. Podane są informacje o pojemności znamionowej, napięcie jednego ogniwa, ale nie mogę się doszukać jakie ma być napięcie całego stringu (24V, 48V ?).

**Odpowiedź:**

Napięcie całego stringu wynosi 48V.

**Pytanie :**

Jakie baterie (producent, model baterii) należy utylizować ?

**Odpowiedź:**


Należy utylizować baterie firmy SUNLIGHT model SVTX450 .

**Pytanie:**

Jakie dotychczas używane były stojaki bateryjne, ( jeśli nie można zweryfikować producenta i modelu, bardzo proszę o zdjęcie stojaka). Jeśli będzie konieczność zainstalowania nowego stojaka co należy zrobić ze starym stojakiem ?

**Odpowiedź:**

Stojaki plastikowe, brak informacji o producencie. W przypadku konieczności zainstalowania nowego stojaka, stary stojak należy zdemontować i pozostawić u Zamawiającego.

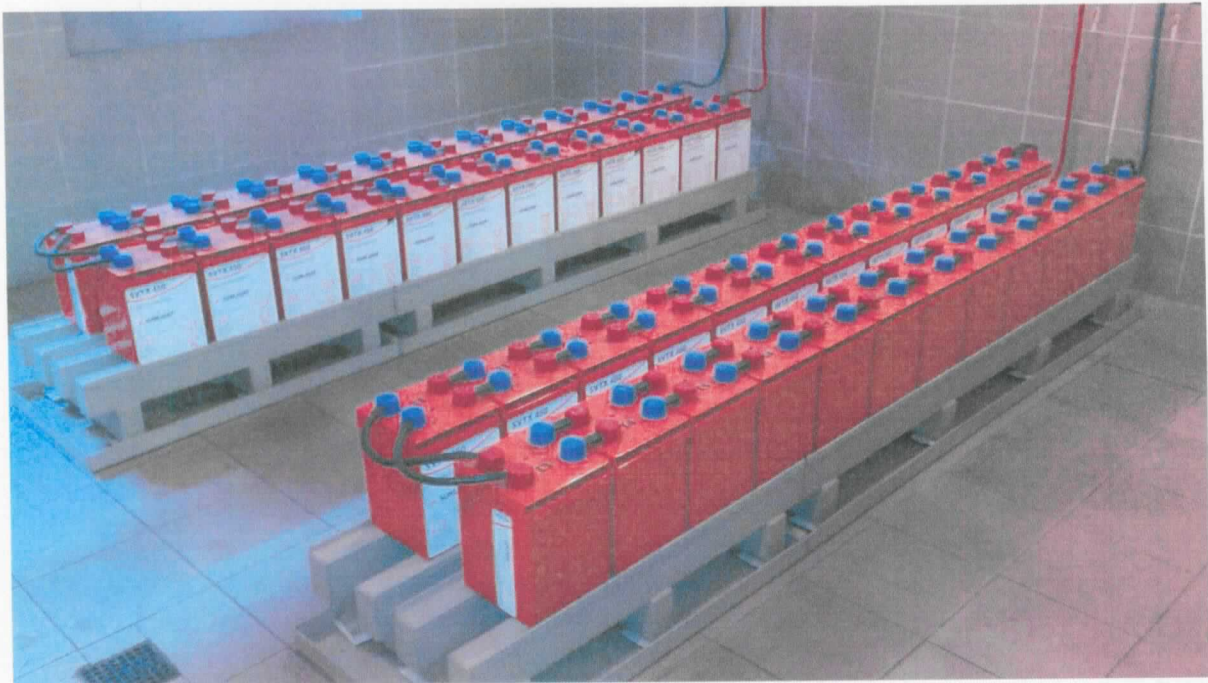

**Pytanie:**

Co zamawiający rozumie pod określeniem "baterii akumulatorów". Określenie to jest często mylone - może oznaczać potocznie akumulator (jako pojedynczą sztukę) lub zestaw akumulatorów (określoną ilość sztuk).

Jeśli ma to być pojedyncza sztuka, to pojemność musi być ściśle dopasowana do pozostałych akumulatorów - nie może być określenia "min. 450Ah" ze względu na fakt, iż akumulatorów o różnej pojemności nie łączy się wspólnie.

Jeśli ma to być zestaw akumulatorów, to proszę podać ilość sztuk, która ma być w jednym pojedynczym zestawie.

**Odpowiedź:**

Obecny pojedynczy zestaw baterii akumulatorów, który ma zostać wymieniony, składa się z 24 sztuk akumulatorów firmy Sunlight typu SVTX 450. Napięcie znamionowe jednej baterii akumulatorów wynosi 48V a pojemność znamionowa 450 Ah.

**Pytanie:**

Po czyjej stronie jest demontaż starych oraz montaż nowych akumulatorów. Po stronie zamawiającego czy wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Demontaż starych oraz montaż nowych akumulatorów jest po stronie Wykonawcy.

**Pytanie:**

Czy wykonanie pomiarów pojemności nowych baterii oraz dostarczenie protokołów pomiarów ma być wykonane przed montażem czy po montażu?

**Odpowiedź:**

Wszelkie pomiary oraz ich protokoły mają zostać wykonane po montażu i uruchomieniu.


**Pytanie:**

Czy w zakres zamówienia wchodzi również kable łączeniowe do akumulatorów?

**Odpowiedź:**

W zakres zamówienia wchodzi również kable łączeniowe między ogniwami baterii akumulatorów.

Kopia: a/a

  
**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”  
Z-CIA KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCJI  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
INŻYNIER INWESTYCJI

*Józef Siarkowski*