

KARTA EWIDENCYJNA BUDOWLI OCHRONNEJ Nr 52 - 41

Rodzaj budowli: **Schron U-I pod budynkiem Dyrekcji**

Adres: **WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o...
KWK „Bobrek-Piekary”, Rej. „Piekary”,
41-940 Piekary Śl. ul. J. Ziętka 13**

1. Wytrzymałość stropu**0,035** Mpa
2. Powierzchnia ogólna**101** m²
3. Powierzchnia użytkowa**64** m²
4. Pojemność**80** osób
5. Charakterystyka budowli **schron pod budynkiem Dyrekcji, ściany z cegły o grubości 77 cm.**
6. Rok budowy**1956** remontu....
7. modernizacji.....


Nazwa i adres administracji (zakłady pracy) . **WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o... KWK „Bobrek-Piekary”, Rej. „Piekary”, 41-940 Piekary Śl. ul. J. Ziętka 13**

8. Nacisnienie mm słupa wody
9. Ilość wejść: a) przez 1 przedsionek**1** szt.
b) przez 2 przedsionek szt.
10. Opis i ilość wyjść zapasowych...**1** wyjście tunelowe od zachodu...

11. Drzwi schronowe:

- 80/180 ochronno-hermetyczne szt.**5**
- 80/180 hermetyczne szt.
- 60/120 ochronno-hermetyczne szt.**4**
- 60/120 hermetyczne szt.

12. Usytuowanie w terenie:

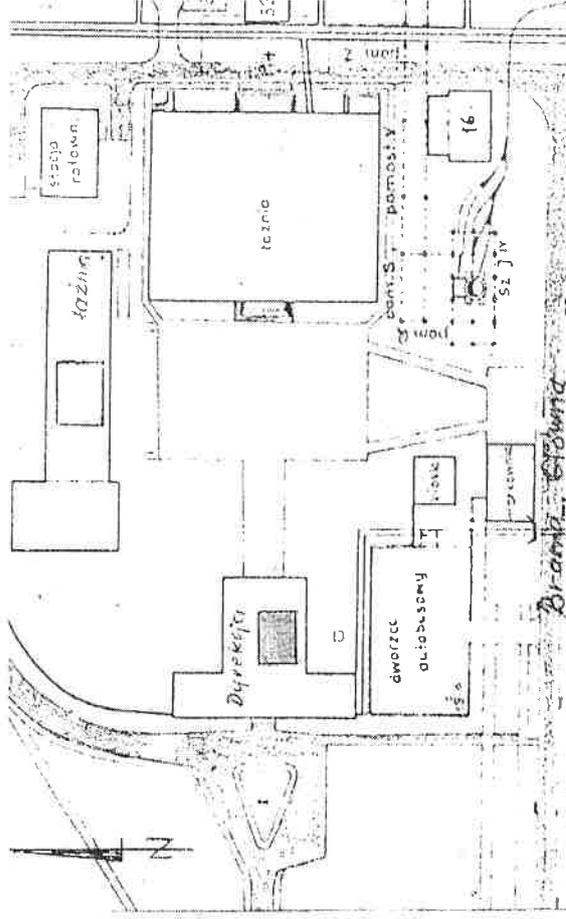

Skala:


Wykonano w 2 egz.

1. Sztab Zarządzania Kryzysowego i Ochr. Ludności w Piekarach Śl.
2. a/a DSO

Wykonał: **Jacek Kusz, dnia 31.03.2016r.**

13. Czerpanie powietrza 1 - z wyjścia zapasowego
14. Komory rozprężne 1
15. Agregaty filtrujące; typ ... **RM-300** szt. ... 1
16. Filtrpochłaniacze; typ **FP-100u** szt. 7
17. Klapy "WKS"; typ **200** szt..... 1
18. Zawory „AZP”; typ szt.....
19. Instalacja elektryczna **230 V .. 50 Hz, 3x380V oraz awaryjne z agregatu prądowórczego „Wola” TRK 125**
20. Instalacja sanitarna **WC, umywalka, prysznic**
21. Wentylacja **poprzez agregat i przewody wentylacyjne**
22. Zbiorniki na wodę pitną **2 zbiorniki po 200 l**
23. Inne urządzenia **telefony, centrala alarmowa AM-5, centralka telefoniczna CB/MB**
- Imię, nazwisko i adres konserwatora
- Norbert Szczepanik, ul. Didura 4/33 41-943 Piekary Sl.**

24. Plan szkicowy pomieszczeń budowli:

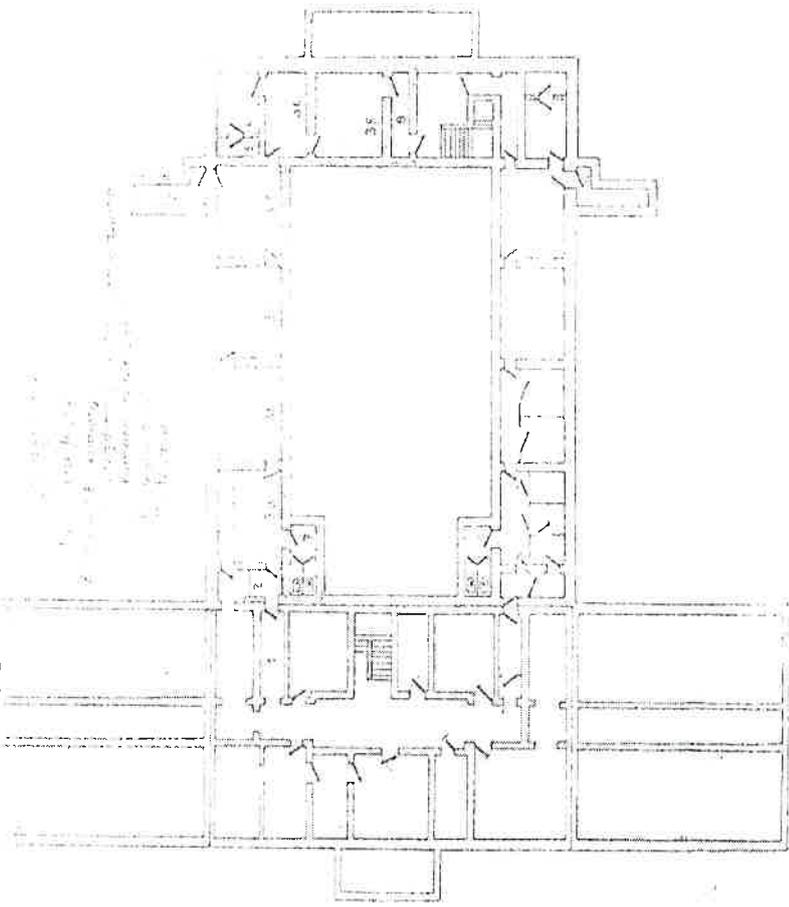

Skala:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu i podpis odpowiedzialnego pracownika z ramienia administracji, w której zarządzeniu jest budowla

Jacek Kusz – Kierownik Działu Spraw Obronnych,
nr tel. **032-717-16-05**

WĘGŁOKOŚ KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary
Dział Spraw Obronnych i Ochrony
KIEROWNIK

Jacek Kusz

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu i podpis odpowiedzialnego pracownika terenowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego